

Treoir Shábháilteachta na Maraithe **Limistéar Zóin Ola**

Pas Cladaigh

Mura bhfuil **Pas Chalafort Átha Cliath – Ionduchtú Zóin Ola** déanta acu cheana, ní mór do mharaithe an pas cladaigh seo a dhéanamh sula rachaidh siad i dtír.

AINM NA LOINGE

AN DÁTA

UIMH. AN BHEARTA

AINM AN MHARAÍ

Tá Treoir Shábháilteachta na Maraithe léite agus tuigthe agam agus cloífidh mé leis na riachtanais sábháilteachta agus slándála.



Nasc chuig an
ionduchtú don
Zóin Ola



TEAGMHÁLAI THE ÉIGEANDÁLA

Seirbhísí Éigeandála: 999 / 112

Maor Dóiteáin Zón Ola Chalafort Átha Cliath: +353 (0) 87 913 8119

Slándáil Chalafort Átha Cliath: +353 (1) 887 6858

An Misean do Mhairnéalaigh: +353 (1) 836 6672

Rialacha Sábháilteachta an Limistéir Zóin Ola



Ná húsáidtear fóin phóca sa Limistéir Zóin Ola.



Úsáidtear na siúlbealaí sainithe.



Ná caitear tobac.



Ná húsáidtear rothair ná scútair leictreacha sa Limistéar Zóin Ola.



Ná bíodh foinsí adhainte ná trealamh leictreonach ann.



Seachnaítear feithiclí atá ag bogadh, lasta agus oibríochtaí ardaithe.



Cé dhomhain – fantar 1.5 m amach ó imeall na cé.

TCP is Gá

Tá TCP a bhfuil marcáil CE air de dhíth.

(Féadfaidh Maor Dhóiteáin Chomhlacht Chalafort Átha Cliath a mbreithiúnas féin a úsáid maidir le riachtanais TCP gach duine aonair.)



Clogad sábháilteachta



Coisbheart d'íosrátaíl sábháilteachta S3 EN ISO 20345



Éadaí frithstatacha lasairmhoillitheacha i gcomhréir le ISO11612 agus EN1149



Éadaí sofheicthe Aicme 3 de rátáil EN ISO 20471: 2013




Cosaint súl



Lámhainní cuí



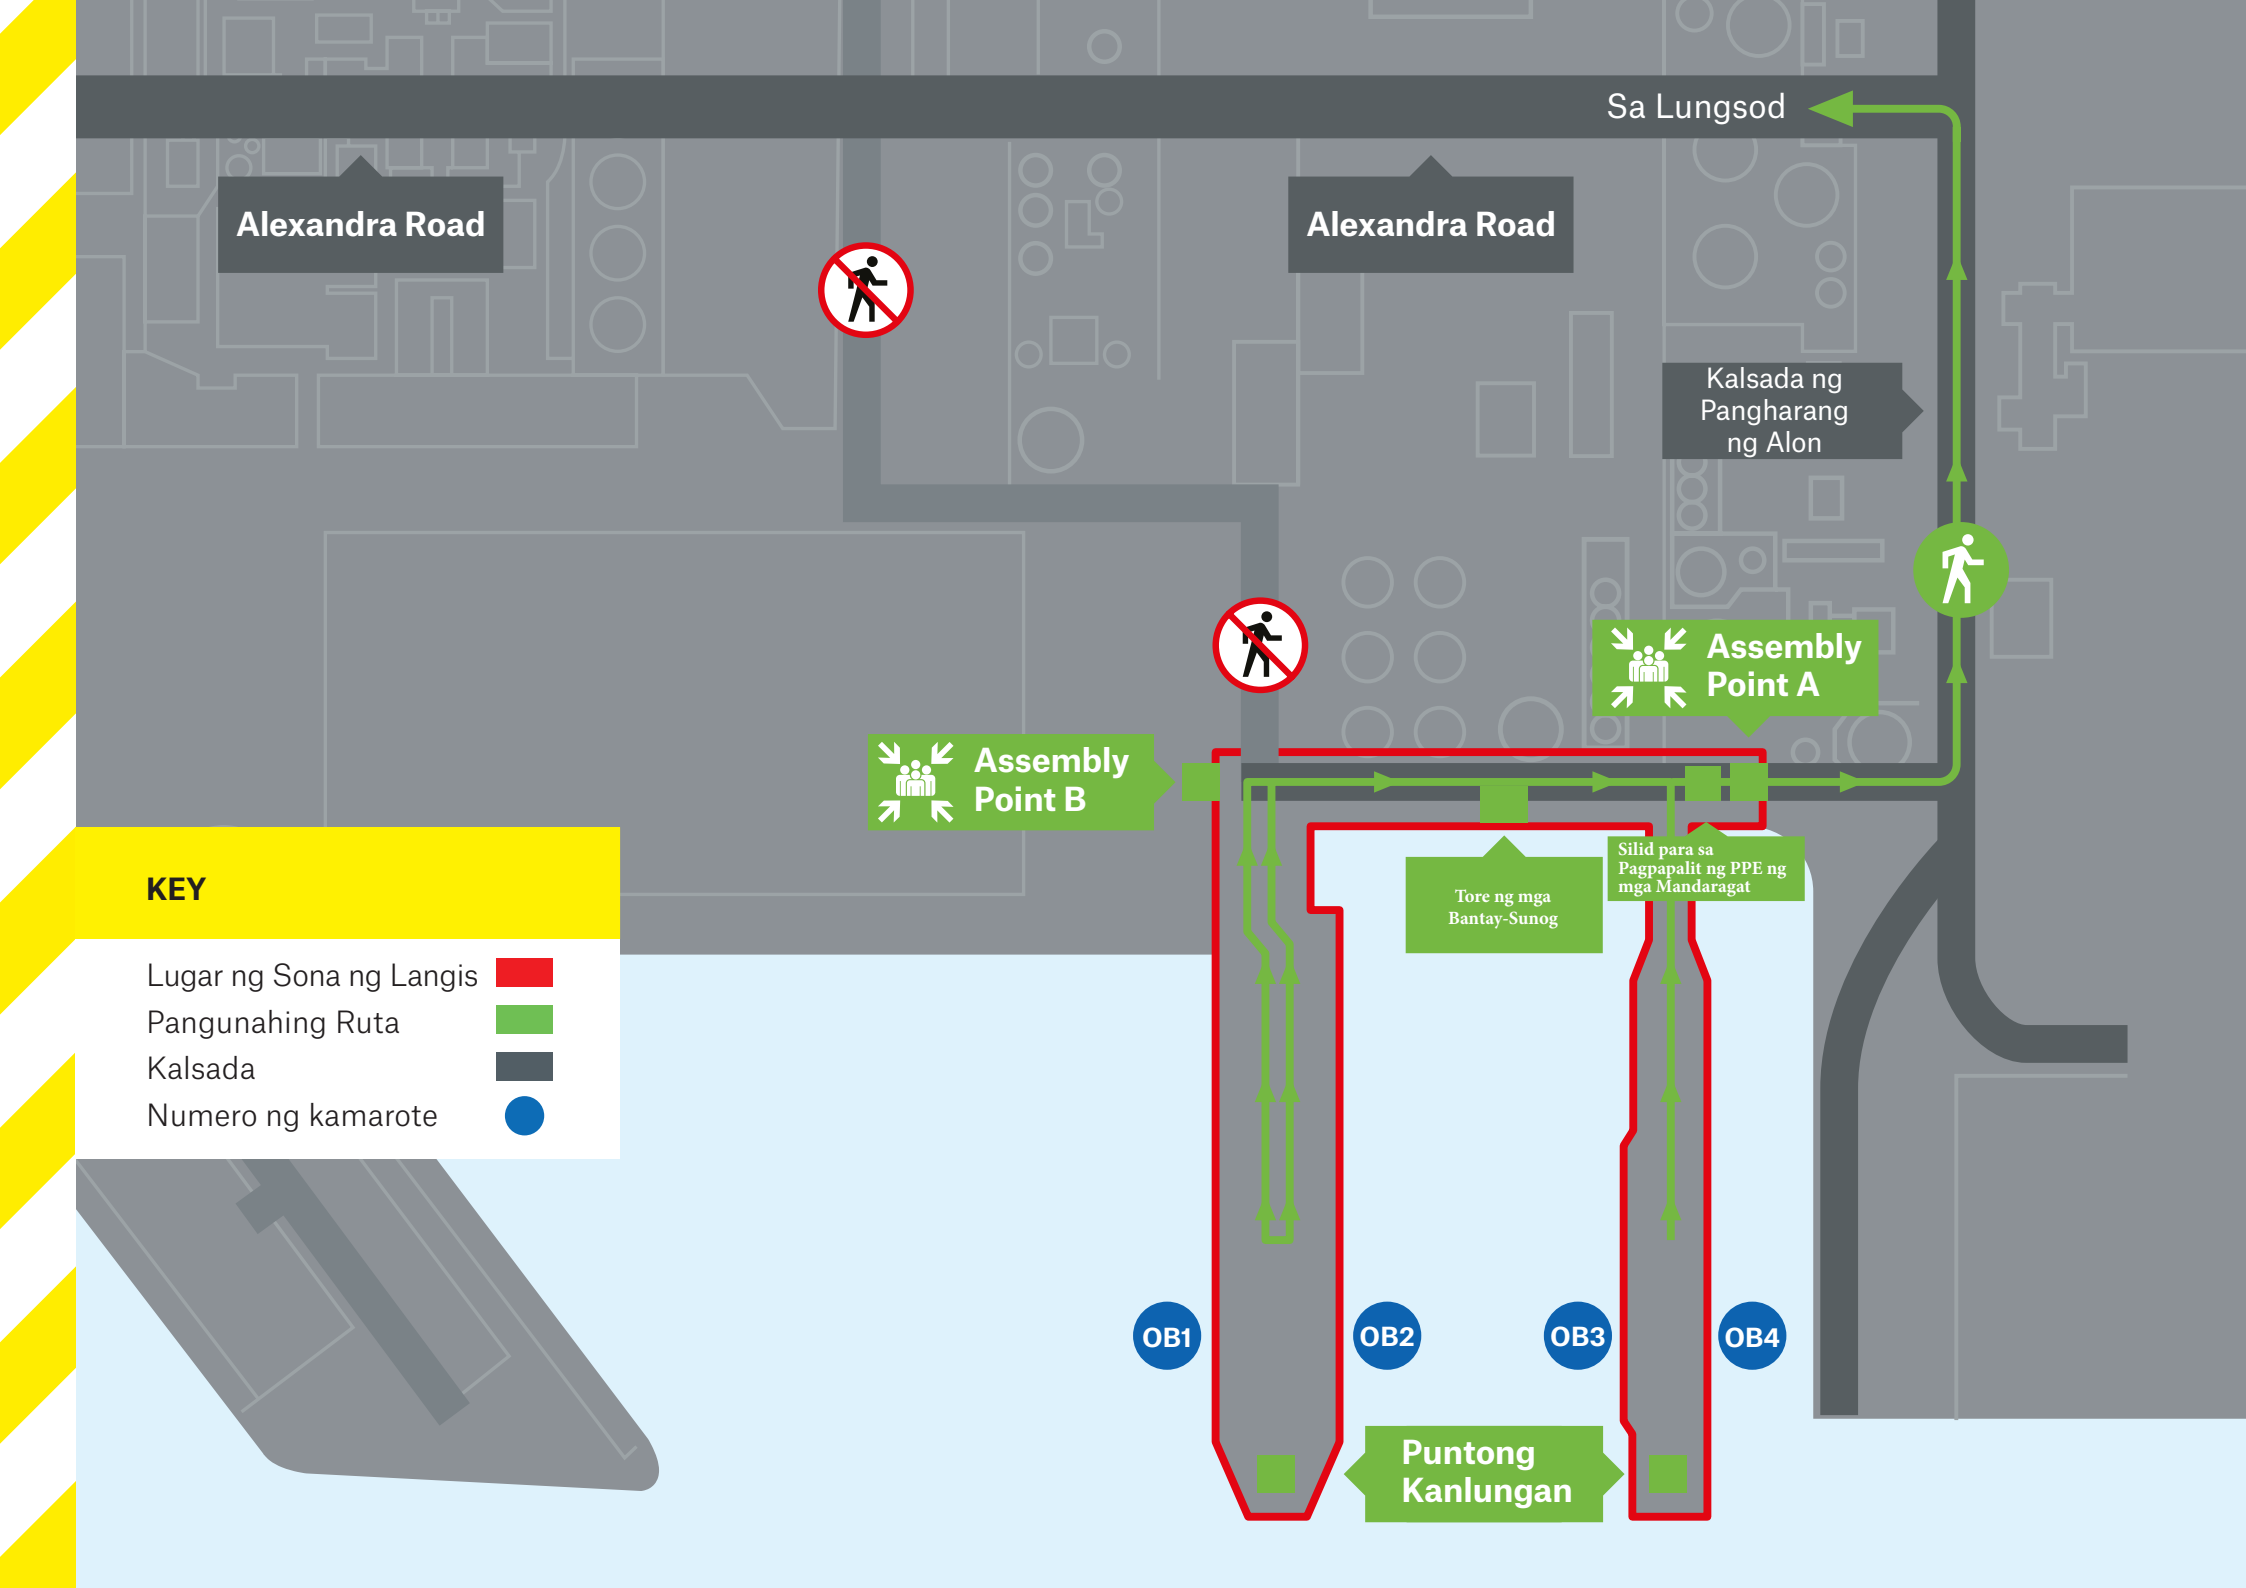

Alexandra Road

Alexandra Road

Sa Lungsod

Kalsada ng
Pangharang
ng Alon

Assembly
Point A

Assembly
Point B

Tore ng mga
Bantay-Sunog

Silid para sa
Pagpapalit ng PPE ng
mga Mandaragat

OB1

OB2

OB3

OB4

Puntong
Kanlungan